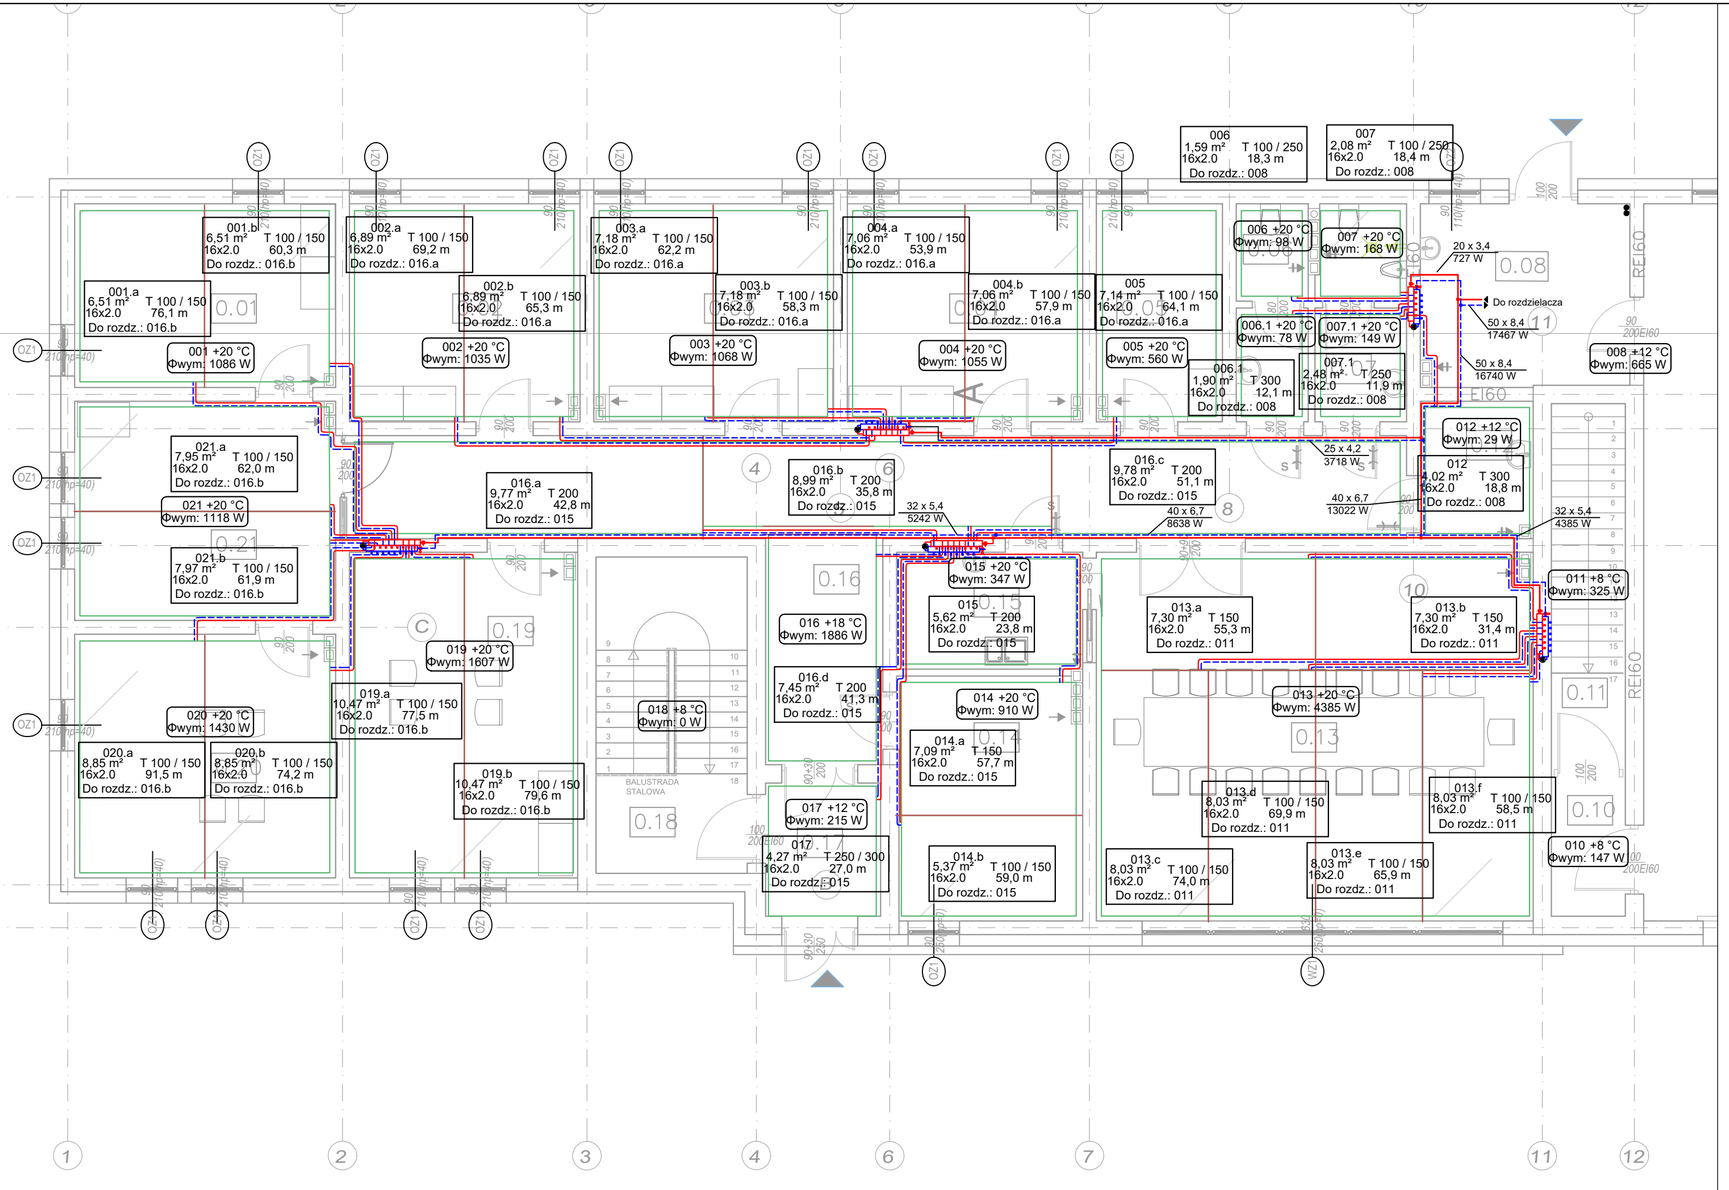

SCHEMAT ROZDZIELACZA C.O.

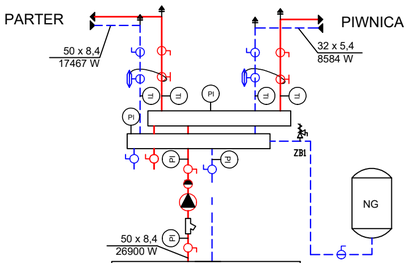

Zródło ciepła: Pompa ciepła powietrze/woda
Wym. ciśnienie p.obiegowej : 53,2 kPa
Moc cieplna: 26,9 kW
Przepływ: 2063,7 kg/h
Zasilanie/powrót: 50°/30°
Poza zakresem opracowania

4 x Zaw.odc.pr DN20
1 x ASV-M.GW DN20
1 x ASV-PV GW 5-25kPa 14,50 kPa DN25
4 x Termometr techniczny
4 x Manometr techniczny
1 x ASV-M.GW DN32
1 x ASV-PV GZ 20-40kPa 34,50 kPa DN40
1 x Filtr skośny DN32
5 x Zaw.odc.pr DN32
1 x Zawór bezpieczeństwa DN25 3,0Bar
1 x Zawór odcinający DN25
1 x Naczynie wzbiorcze NG 25
1 x Pompa obiegowa Magna 3 25/100
1 x Zaw.zwrotny DN32
1 x Rozdzielacz DN80 L=1,5m kpl.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr 472 obręb Choceń

Identyfikator działek: : 041805_2.0005.472

Data: 05.2025 r.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Skala: 1:75

Nazwa rys.:
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.- PRZEWODY GŁÓWNE

Nr: 06

Projektant (inst.sanitarne):
mgr inż. Piotr Myszkowski
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń KUP/0206/PWBS/17